M.O.P. Dirección de E. hidroeléctricos

Aprovechamiento Hidroeléctrico
del

Río Negro

Red Nacional

Poste de soporte para las líneas de 60 kV.

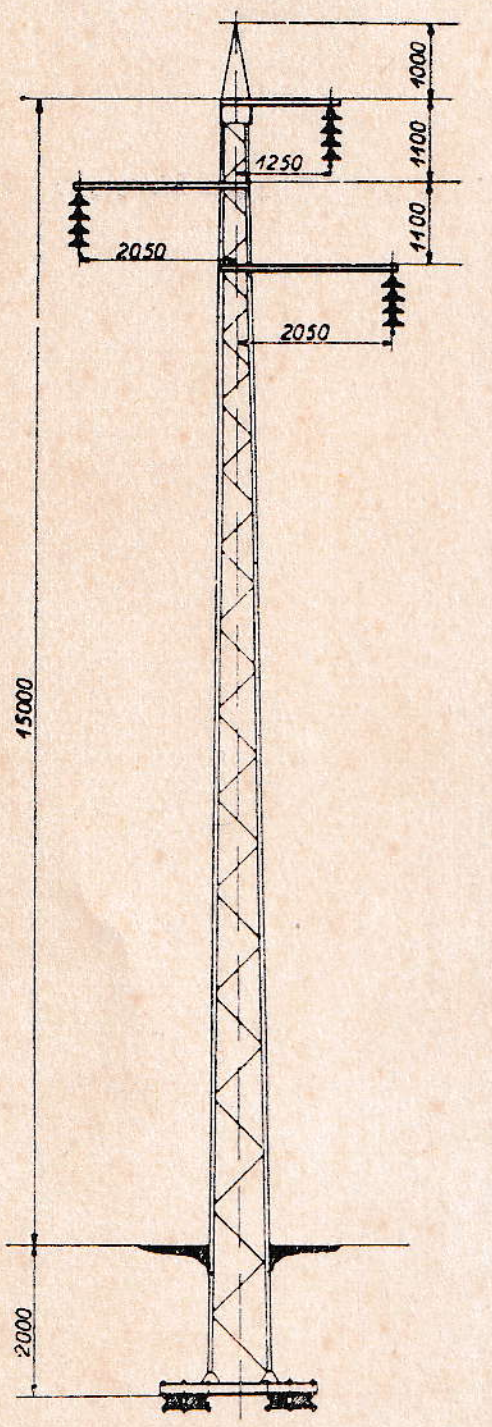

Poste de soporte para las líneas de 30 kV.

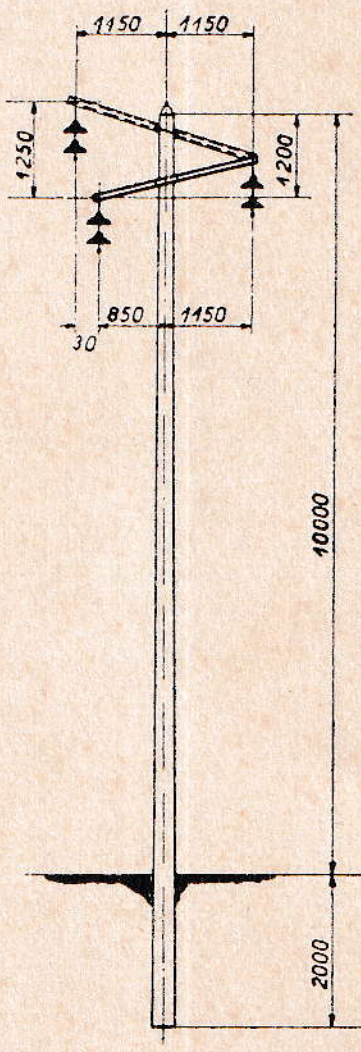

Poste de soporte para las líneas de 15 kV.

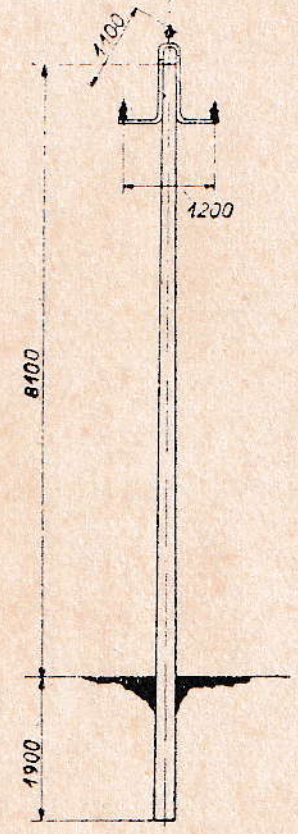

Aislador de campana de 60 y 30 kV.

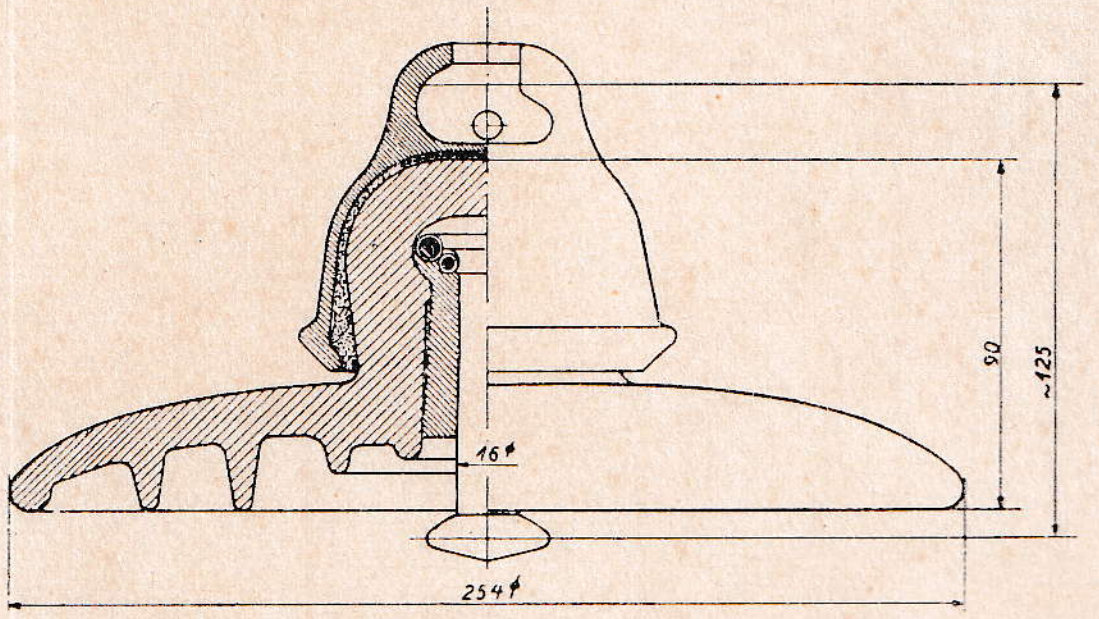

Con 60 kV cuatro aisladores
Con 30 kV dos aisladores

Aislador de pie para 15 kV.

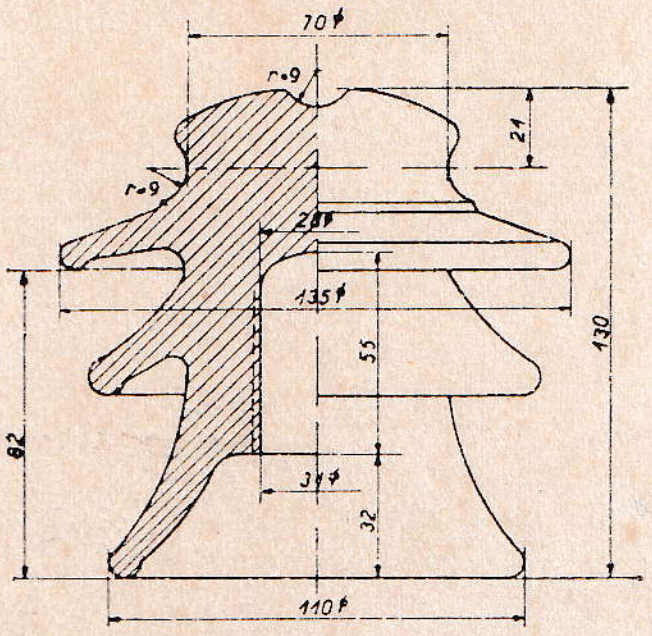

	fecha	nombre
Proyectado		
Dibujado	16.11.33	
Controlado	17.11.33	

Dr. Jng. A. Ludin

Escala		
1:50 1:1	Red Nacional Tipos de postes y aisladores	Plano No 184 Archivo No 929

Jefe de sección:

Jnspector general:

El Jngeniero: